

Fig. 2

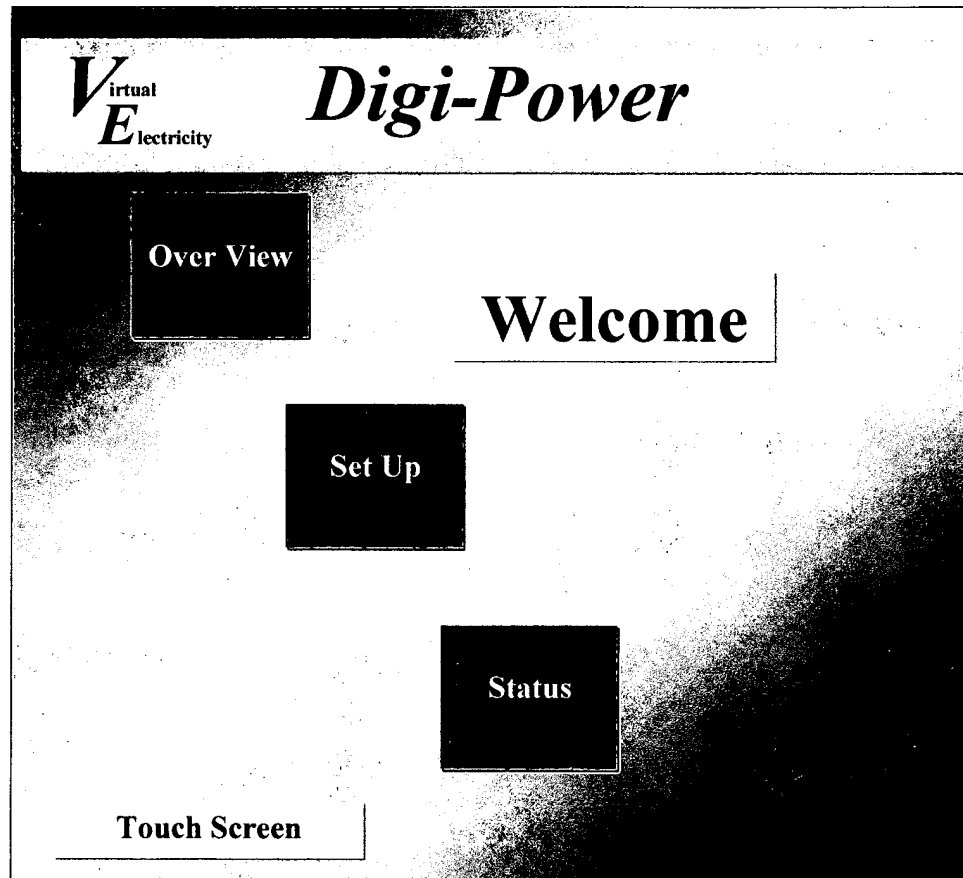


Fig. 3

V_{irtual}
E_{nergy}

Digi-Power

Over View

Set Up

Status

00009303984768728560091

Clear

Accept

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Fig. 4

D.E.S.

Digital Energy Supply

Digital
Circuit Breaker

Shut
Down

Resume

Re-set

Set

Exit

Select a Breaker

1

2

3

4

5

6

7

8

Voltage

110

220

Amp

5

20

40

10

25

45

15

35

50

1 110V - 20 Amps

2 Close

3 Close

4 Close

5 Close

6 Close

7 Close

8 Close

Fig. 5

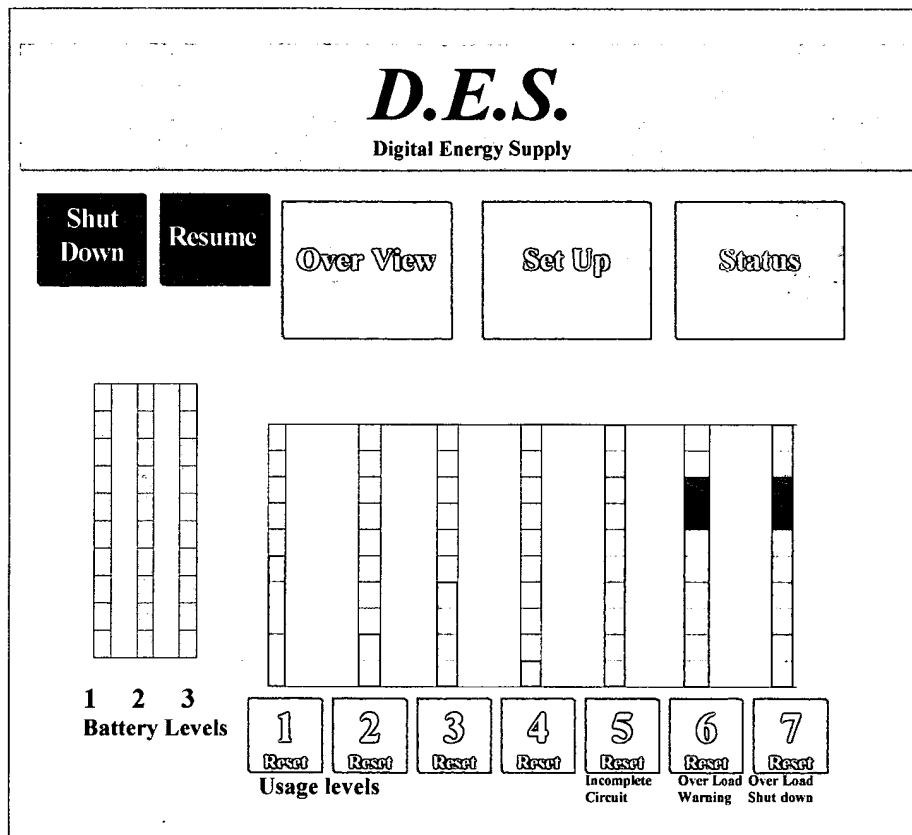


Fig. 6

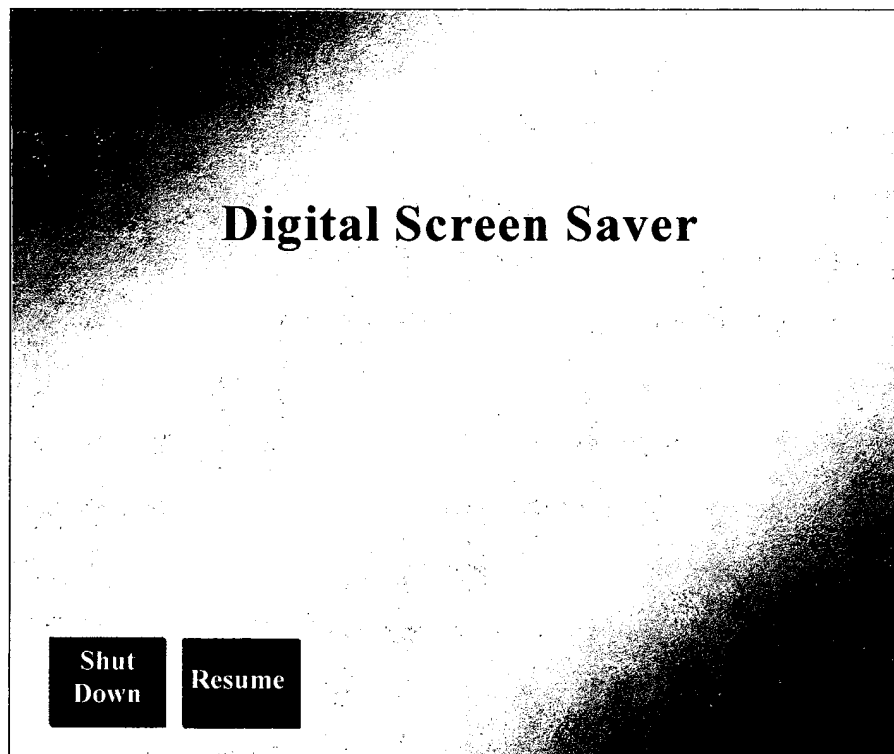


FIG. 7

